

Согласовано:

Утверждаю:

Главный энергетик

Главный инженер АО «ГРК «АИР»

Гаврюш А.В.

Шеховцов Т.В.

«51» сентября 2021 г.

«51» сентября 2021 г.

**Таблица данных к
"Температурному графику 95-70"**

t наруж. воздуха	t прям, сет. воды	t обрат, сет. воды
8	36.44	32.56
7	37.66	33.34
6	38.88	34.12
5	40.10	34.90
4	41.32	35.68
3	42.54	36.46
2	43.76	37.24
1	44.98	38.02
0	46.20	38.80
-1	47.42	39.58
-2	48.64	40.36
-3	49.86	41.14
-4	51.08	41.92
-5	52.30	42.70
-6	53.52	43.48
-7	54.74	44.26
-8	55.96	45.04
-9	57.18	45.82
-10	58.40	46.60
-11	59.62	47.38
-12	60.84	48.16
-13	62.06	48.94
-14	63.28	49.72
-15	64.50	50.50
-16	65.72	51.28

t нуруж. воздуха	t прям, сет. воды	t обрат, сет. воды
-17	66.94	52.06
-18	68.16	52.84
-19	69.38	53.62
-20	70.60	54.40
-21	71.82	55.18
-22	73.04	55.96
-23	74.26	56.74
-24	75.48	57.52
-25	76.70	58.30
-26	77.92	59.08
-27	79.14	59.86
-28	80.36	60.64
-29	81.58	61.42
-30	82.80	62.20
-31	84.02	62.98
-32	85.24	63.76
-33	86.46	64.54
-34	87.68	65.32
-35	88.90	66.10
-36	90.12	66.88
-37	91.34	67.66
-38	92.56	68.44
-39	93.78	69.22
-40	95.00	70.00

Согласовано:

Утверждаю:

Главный энергетик

Гаврюш А.В.


«С1» СЕНТЯБРЬ 2021 г.

Главный инженер АО «ГРК «АИР»

Шеховцов Т.В.

«С1» СЕНТЯБРЬ 2021 г.

Температурный график 95-70

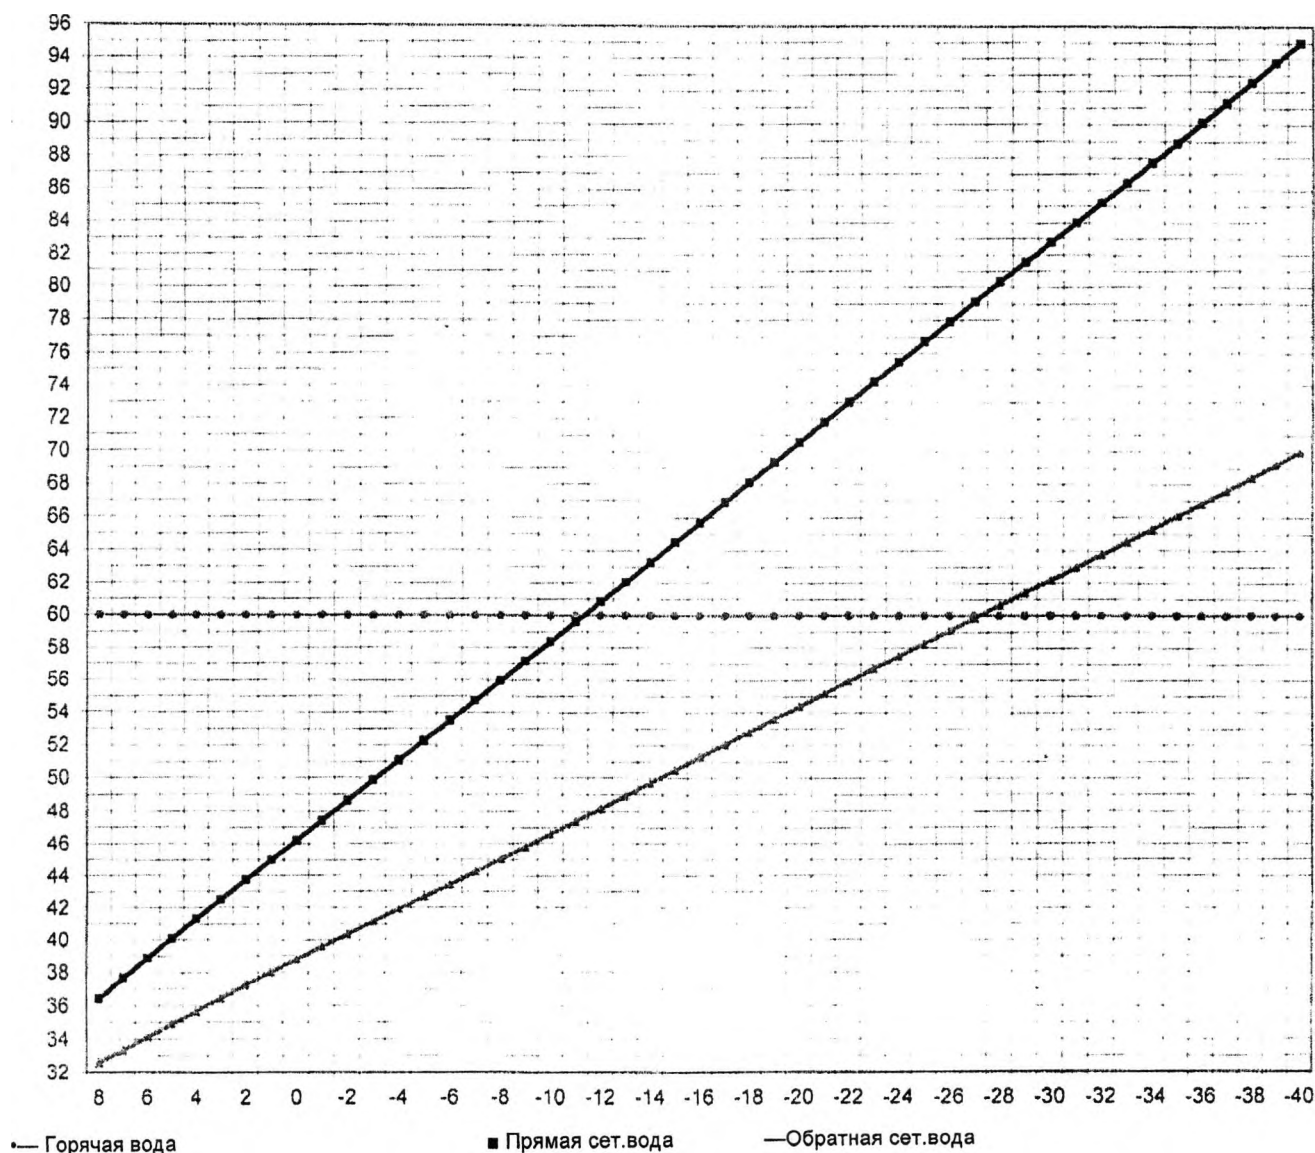

Расход сетевой воды на ЛПК -110 м³ /час.

Расход сетевой воды - 630 м³ /час.

При температуре $t_{нв} > -10$ °С температуру воды в сети с 6.00 до 11.00 и 17.00 до 23.00 держать 55-62 градусов, в остальное время суток - по отопительному графику

При работе сушилок температуру прямой сетевой воды держать 90 - 95 градусов, в остальное время - по отопительному графику.